

ПАСПОРТ ТОВАРА № _____

Наименование изделия:

Actuator

Обозначение изделия: (пример)

Actuator A2004 24V

Напряжение питания

Серия

Торговая марка

Предприятие изготовитель: Фирма "BROEN A/S"
Skovvej 30, DK-5610, Assens Дания

Продавец: ООО "БРОЕН"

Область применения:

Данные электроприводы предназначены для управления регулирующими клапанами BALLOREX® Dynamic

Артикул	Описание
3600011-000009	Аналоговый привод с управляющим сигналом 0-10 В. Питание 24 В.
43600012-000009	2-х позиционный привод. Питание 230 В.
43600013-000009	2-х позиционный привод. Питание 24 В.

Аналоговый привод с питанием 24 В

Основные технические характеристики	
Режим работы клапана	Нормально закрытый
Напряжение питания	24 В, 50-60 Гц
Номинальная мощность	2 Вт
Управляющий сигнал	0-10 В
Ход штока	4 мм
Усилие	100 Н +/-5%
Рабочая температура	0..60 °C
Класс защиты	IP 54
Длина шнура питания	1 м (белого цвета)

Принципиальная электрическая схема подключения:


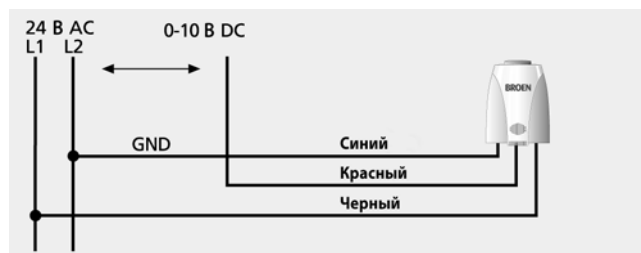


График зависимости хода штока от величины управляющего сигнала:

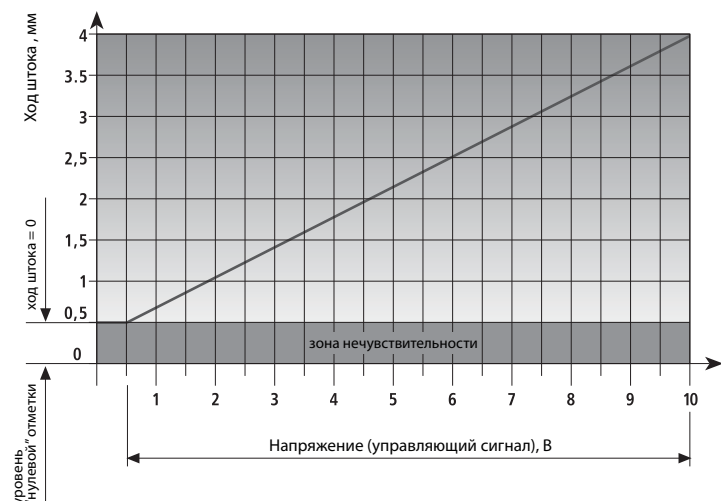

2-х позиционный привод с питанием 24 или 230 В

Основные технические характеристики	
Питание	230 В, 50/60 Гц
Режим работы клапана	Нормально закрытый
Номинальная мощность	1,8 Вт
Время открытия/закрытия	180 с
Ход штока	4 мм
Усилие	100 Н +/-5%
Рабочая температура	0..60 °С
Класс защиты	IP 54
Длина шнура питания	1 м (серого цвета)

Принципиальная электрическая схема подключения:


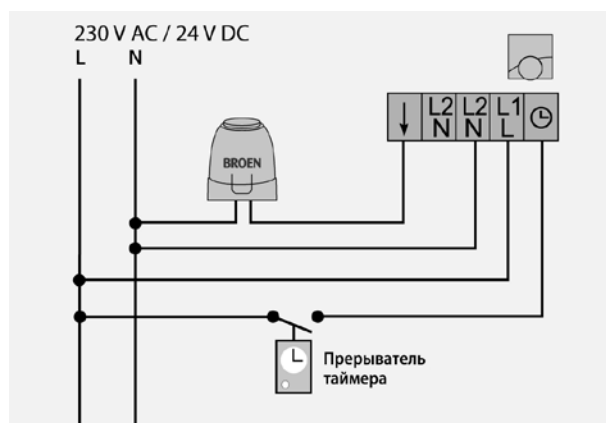


График зависимости хода штока от величины управляющего сигнала:

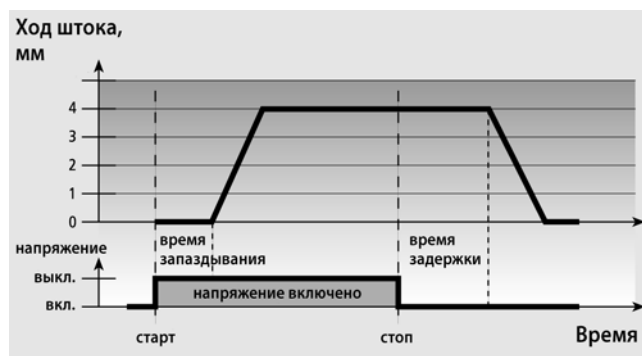

Меры безопасности при установке и работе клапана:

1. К установке оборудования допускается только квалифицированный рабочий персонал.
2. Напряжение питания и управляющего сигнала должны соответствовать напряжению, заявленному заводом-изготовителем.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.

Пометки о продаже

подпись

ФИО:

Инженер по качеству

М.П.



AB 28

Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р

Сертификат соответствия № РОСС ДК.АВ28.В03020 от 26.10.2009

Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-31451 от 08.10.2008